



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
13/08/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	23,7	34,2	120 ↗	0 ⇒	30 ↗	30 ↗
Centre du Bassin	Mérignac	22,4	34,1	240 ↗	0 ⇒	0 ↗	0 ⇒
Charente	La Moulière	22,6	34,6	60 ↗	30 ↗	0 ↗	30 ↗
	Fouras	23,5	34,9	120 ↗	60 ↗	120 ⇒	300 ↗
Nord Charente	Ré Ste Marie	22,4	34,0	0 ↗	0 ↗	0 ↗	30 ⇒
	Ré Loix	22,3	34,1	60 ↗	60 ↗	0 ⇒	30 ⇒
	Digolet (Marsilly)	25,6	34,6	0 ⇒	0 ↗	0 ⇒	0 ↗
Moyenne		23,2	34,4	86	21	21	60

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗⇒ : évolution depuis le prélèvement précédent.
Appréciation des quantités de larves


Faible

Moyenne

Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

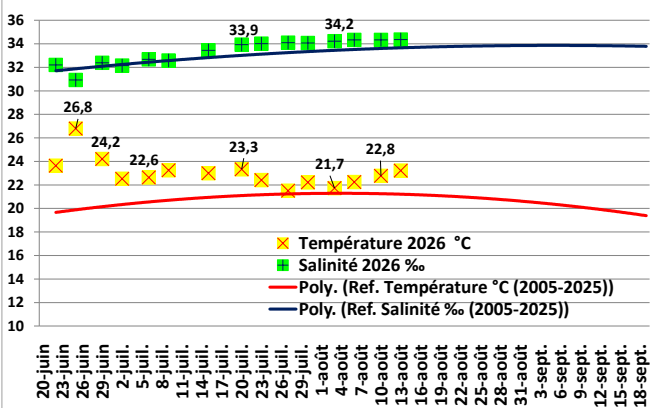

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est stable (34,4‰), supérieure de +0,9‰ au-dessus de la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est de 23,2°C, supérieure à la normale de saison de +1,9°C.

Commentaires : Les stades larvaires

➤ Seudre : Coux

- ⇒ Faibles quantités de larves aux stades Petites, Moyennes et Grosses ;

➤ Centre du bassin : Mérignac

- ⇒ Faible quantité de Petites ;

➤ Embouchure de La Charente

○ Moulière

- Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

⇒ Fouras :

- Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Moyennes ;
- Quantité importante de Grosses

➤ Nord Charente

⇒ Sainte-Marie.


- Faible quantité de Grosses ;

⇒ Loix

- Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Grosses ;

⇒ Digolet

- Aucune larve observée.

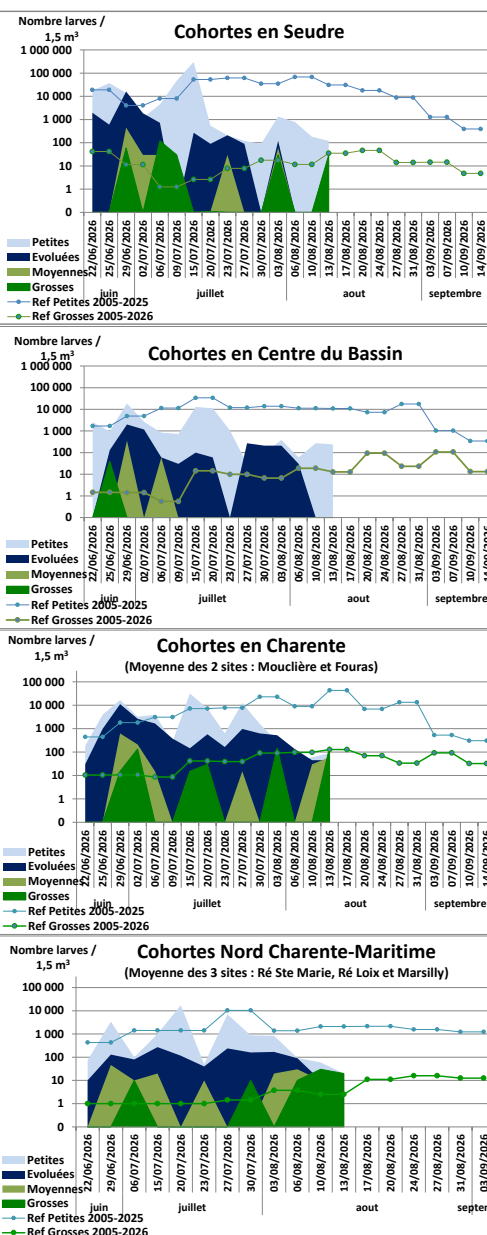Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 17 Août 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.